




ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

на проектирование и изготовление ПНС

Заказчик	
Адрес объекта	
Контактное лицо	
Телефон / e-mail	

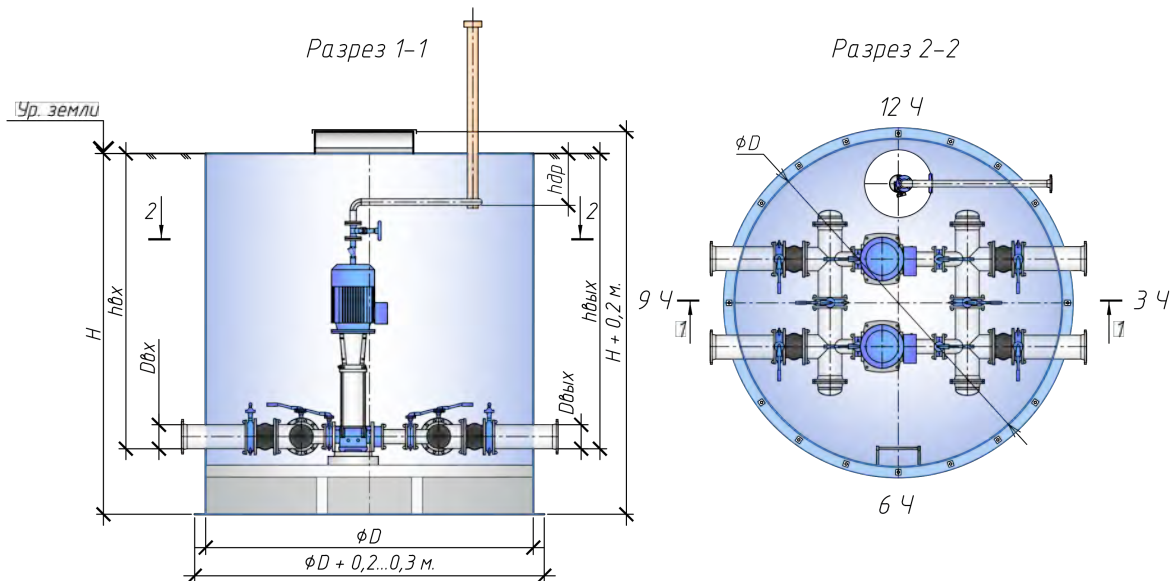

Наименование параметра	Ед. изм.	Показатели
Данные для подбора насоса		
Максимальный расход	м ³ /ч	
Требуемый напор на выходе	м	
Длина напорного трубопровода	м	
Количество насосов	рабочих	
	резервных	
Жокей насос	Да/нет	
Жокей насос	Расход, м ³	
	Напор, м	
	Бак, л	
Дренажный насос	Да/нет	

Наименование параметра	Ед. изм.	Показатели
Данные для подбора корпуса		
Место установки	газон	<input type="checkbox"/>
	проезжая часть	<input type="checkbox"/>
Материал корпуса	стеклопластик	<input type="checkbox"/>
	спиральновитая труба (ПНД)	<input type="checkbox"/>
Исполнение	вертикальное	<input type="checkbox"/>
	горизонтальное	<input type="checkbox"/>
Диаметр ПНС, D	м	
Высота ПНС, H	м	
Уровень грунтовых вод, h _{грв}	м	

Подводящий трубопровод							
Количество		шт	Направление				
			3ч	<input type="checkbox"/>	6ч	<input type="checkbox"/>	9ч
			Другое				
Глубина залегания, h _{вх}							мм
Наружный диаметр, D _{вх}							мм
Материал трубопровода							

Напорный трубопровод							
Количество		шт	Направление				
			3ч	<input type="checkbox"/>	6ч	<input type="checkbox"/>	9ч
			Другое				
Глубина залегания, h _{вых}							мм
Наружный диаметр, D _{вых}							мм
Материал трубопровода							

Дренажный трубопровод									
Количество		шт	Направление						
			3ч	<input type="checkbox"/>	6ч	<input type="checkbox"/>	9ч	<input type="checkbox"/>	12ч
Глубина залегания, ндр			Другое				мм		
Материал трубопровода									

Дополнительное оборудование						Шкаф управления					
Блок-бокс	<input type="checkbox"/>	Подъемное устройство	<input type="checkbox"/>	Исполнение		Наружное	<input type="checkbox"/>				
Аварийная сигнализация	<input type="checkbox"/>	Внутреннее освещение	<input type="checkbox"/>	Кол-во вводов эл. питания		Внутреннее	<input type="checkbox"/>				
Теплоизоляция корпуса						Один	<input type="checkbox"/>				
нет	<input type="checkbox"/>	1,5 м.	<input type="checkbox"/>	2,0 м.	<input type="checkbox"/>	2,5 м.	<input type="checkbox"/>	другое	<input type="checkbox"/>	Два с АВР	<input type="checkbox"/>

Особые требования к ПНС и шкафу управления											